

รูปตัด GB1
มาตราส่วน 1:20

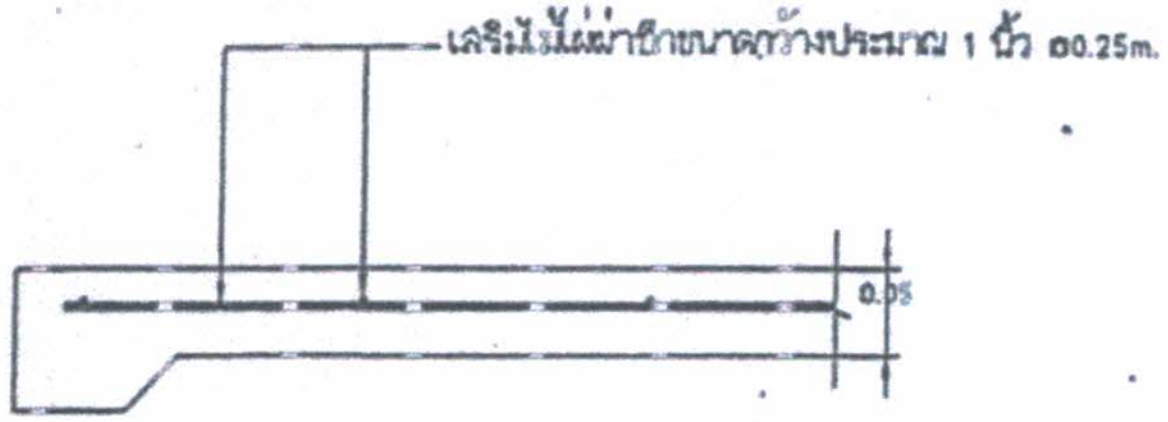

รูปตัด GS
มาตราส่วน 1:20

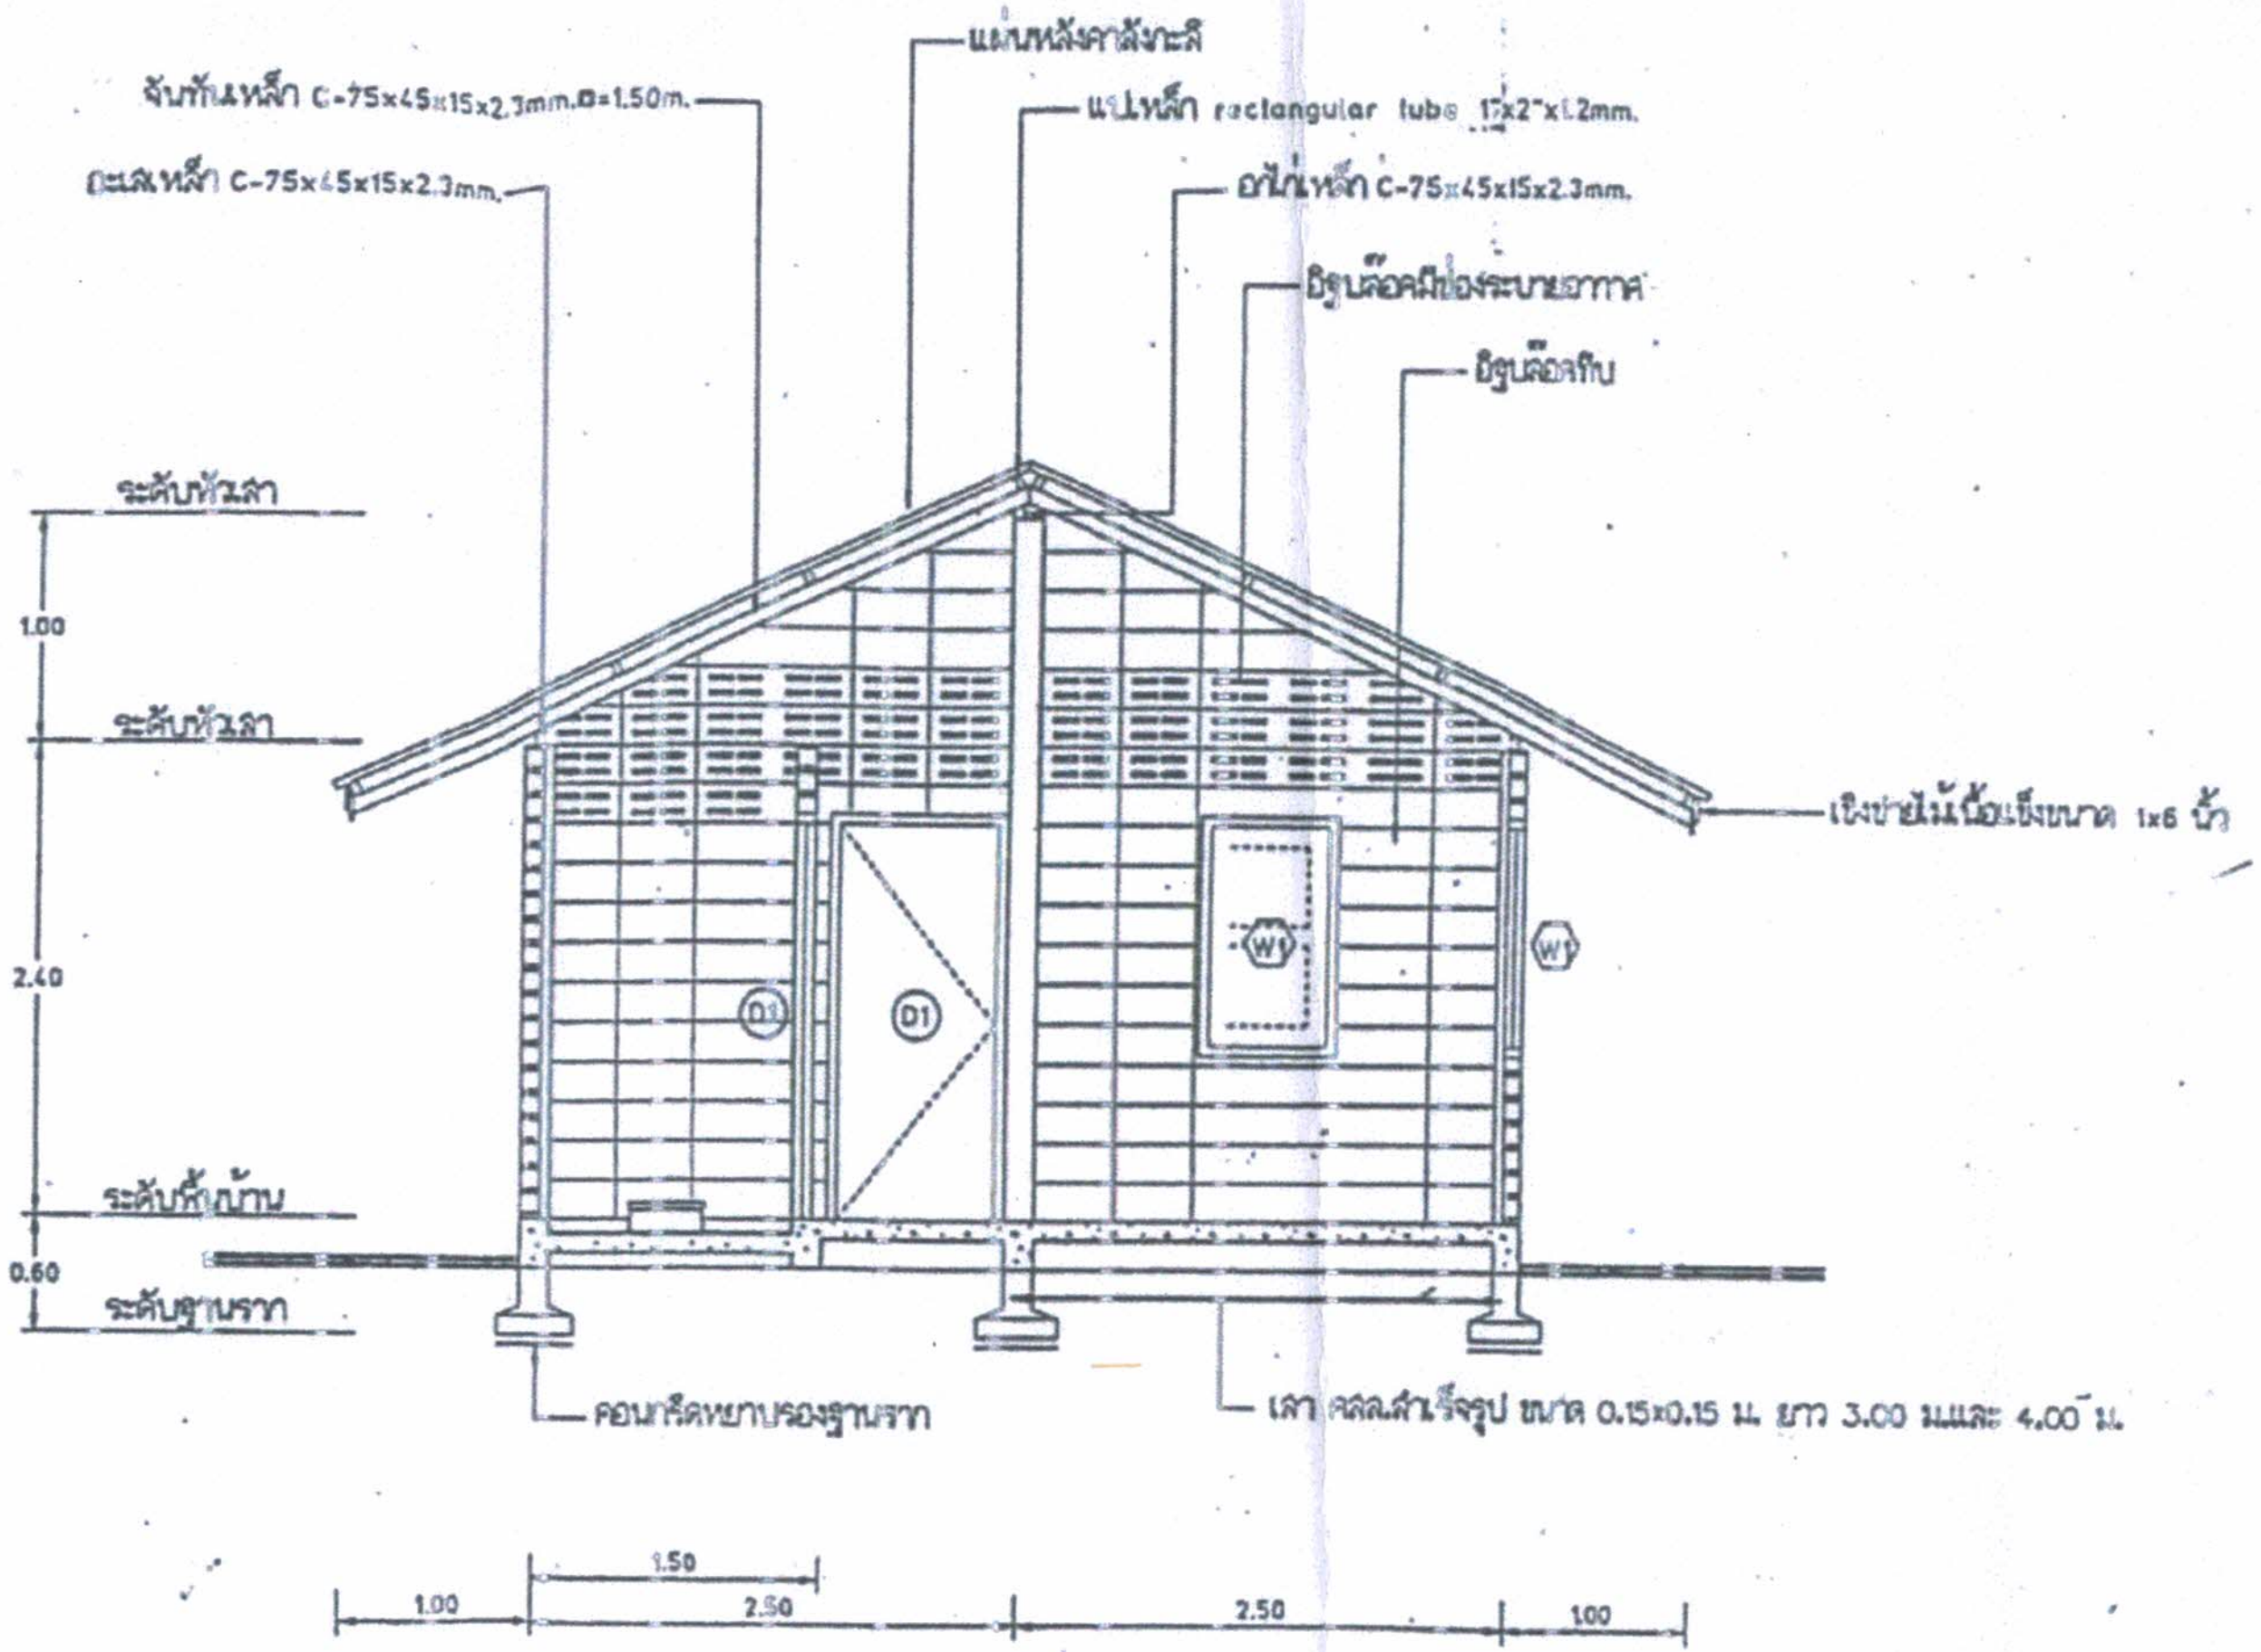
จันทันเหล็ก C-75x45x15x2.3mm.@=1.50m.
ตะเฆ่เหล็ก C-75x45x15x2.3mm.
แผ่นหลังคาสังกะสี
แปเหล็ก rectangular tube 1"x2"x1.2mm.
อกไก่เหล็ก C-75x45x15x2.3mm.
อิฐบล็อคมีช่องระบายอากาศ
อิฐบล็อคทึบ
ระดับหัวเสา
1.00
ระดับหัวเสา
2.40
ระดับพื้นบ้าน
0.60
ระดับฐานราก
เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1x6 นิ้ว
D1
D1
W1
W1
คอนกรีตหยาบรองฐานราก
เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 3.00 ม.และ 4.00 ม.
1.50
1.00
2.50
2.50
1.00

รูปตัด A - A
SCALE 1 : 50

รายการประกอบแบบ

1. งานคอนกรีตให้มีแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. การเทพื้นให้ใช้ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่นหนา 5 เซนติเมตร และใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว @ 0.25 เมตร เสริมพื้นคอนกรีต
3. งานเหล็กเสริม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24
4. เสา คสล. สำเร็จรูปขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.และขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. ให้ใช้ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
5. เหล็กรูปพรรณ
   5.1 เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ให้ใช้ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
   5.2 แปเหล็ก Rectangular tube 1"x 2"x 1.2 มม. ให้ใช้ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
6. ผนังอิฐบล็อคไม่ต้องฉาบปูนทั้งสองด้าน แต่ให้ทำการแต่งแนวทั้งสองด้าน และให้ใช้อิฐบล็อคขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม. ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
7. งานประตู - หน้าต่าง
   7.1 วงกบประตู - หน้าต่าง ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 2 x 4 นิ้ว
   7.2 กรอบบานประตู ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งพร้อมปิดทับด้วยไม้อัดหนา 6 มม. ทั้งสองด้าน
   7.3 กรอบบานหน้าต่างให้ใช้ไม้เนื้อแข็งพร้อมลูกฟักไม้อัดหนา 6 มม. ปิดทั้งสองด้าน
8. บ่อเกรอะ-บ่อซึม ให้ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. โดยใช้ทำบ่อเกรอะจำนวน 2 วง และบ่อซึมจำนวน 3 วง
9. โถส้วมชนิดนั่งยอง ให้ใช้ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด

กรมโยธาธิการ
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการก่อสร้าง บ้านผู้ว่า ฯ ม้าช่วย	เขียนแบบ	
	ตรวจ	
	เห็นชอบ	
แบบแสดง รูปตัด A - A	อนุญาต	
	แบบเลขที่ ยธ.กพ. ถ- 10 /2544	แผ่นที่ 2/3